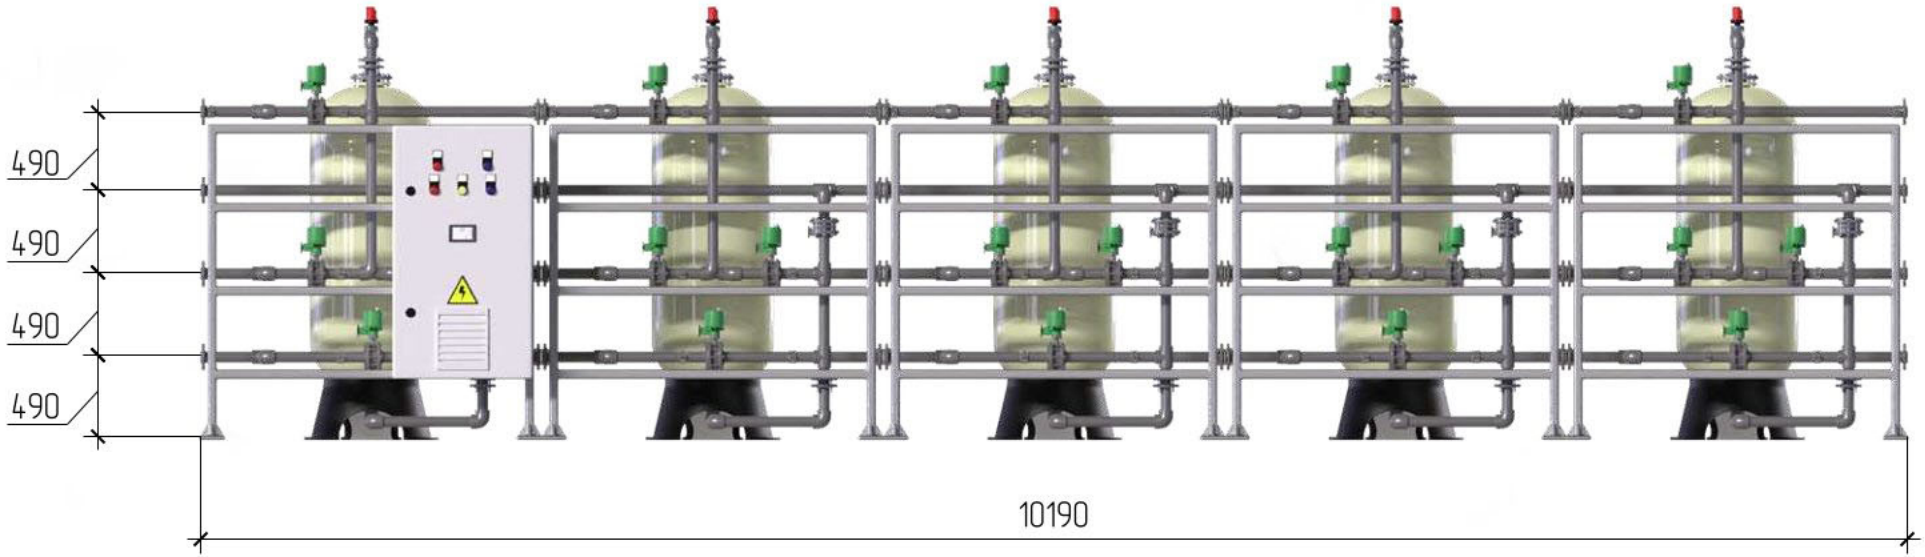

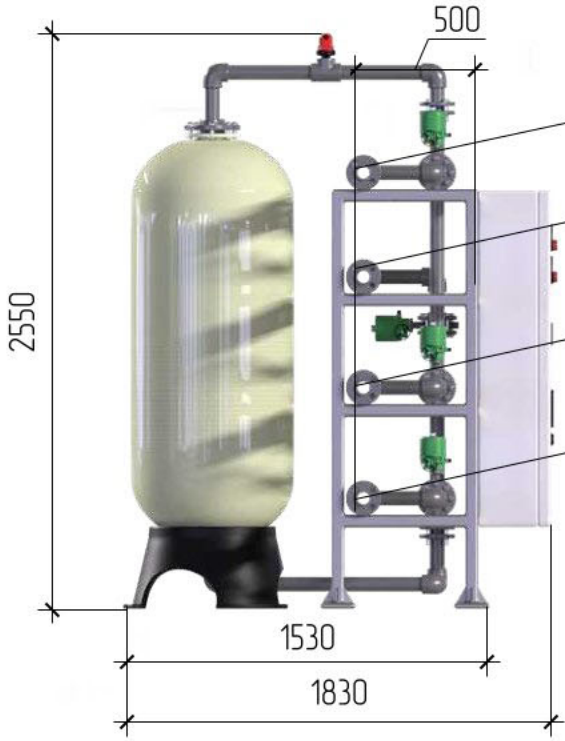

Исходная вода
DN50 PN10

Очищенная вода
DN50 PN10

Дренажная вода
DN50 PN10

Подача промывной воды
DN50 PN10

* Размеры являются приблизительными и могут изменяться в зависимости от технологии, оборудования и особенностей помещения

					Габаритный Чертеж		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Станция сорбционной очистки воды	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.								
Пров.						Лист	Листов 1	
Т.контр.								
Н.контр.					ПВО – 05FC01–S–IX–Z– GZSTCR	ООО НПЦ ПромВодОчистка		
Утв.								

Копировал Формат А3

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.