

Перв. примен.

Справ. №



Подп. и дата

Изм. № докл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Изм. № подл.

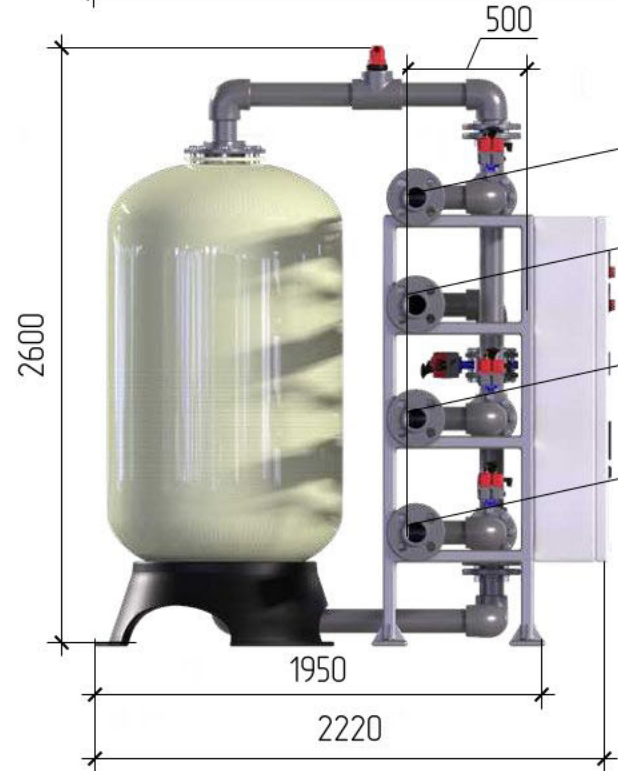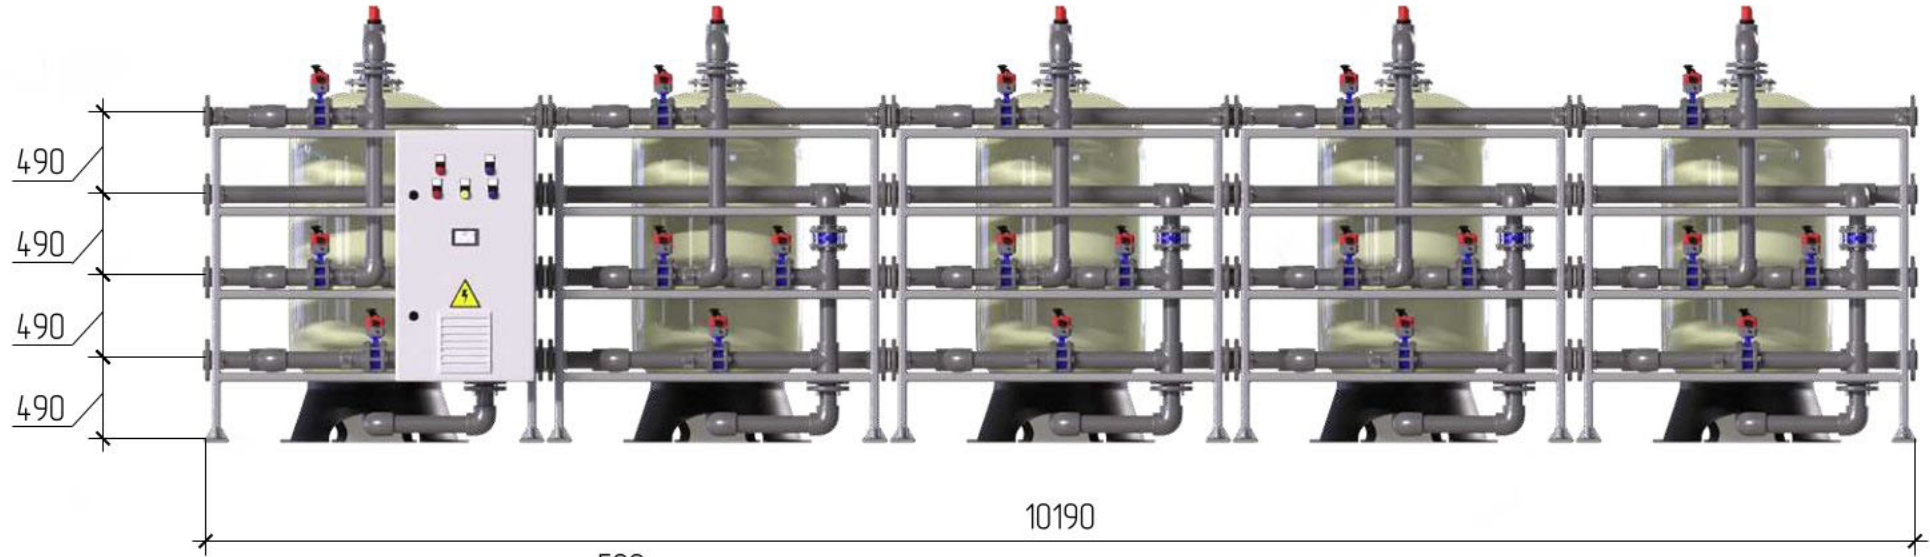

- Исходная вода
DN100 PN10
- Очищенная вода
DN100 PN10
- Дренажная вода
DN100 PN10
- Подача промывной воды
DN100 PN10

* Размеры являются приблизительными и могут изменяться в зависимости от технологии, оборудования и особенностей помещения

| | | | | Габаритный Чертеж | | |
|----------|----------|-------|------|-----------------------------|--------|---------|
| Изм/Лист | № док-м. | Подп. | Дата | Лист | Масса | Масштаб |
| Разраб. | | | | | | |
| Проб. | | | | Лист | Листов | 1 |
| Т.контр. | | | | ПВО - 05FC01-S-XI-Z-JCSTABR | | |
| И.контр. | | | | 000 НПЦ ПромВодоочистка | | |
| Утв. | | | | Копировал | | |
| | | | | Формат А3 | | |