


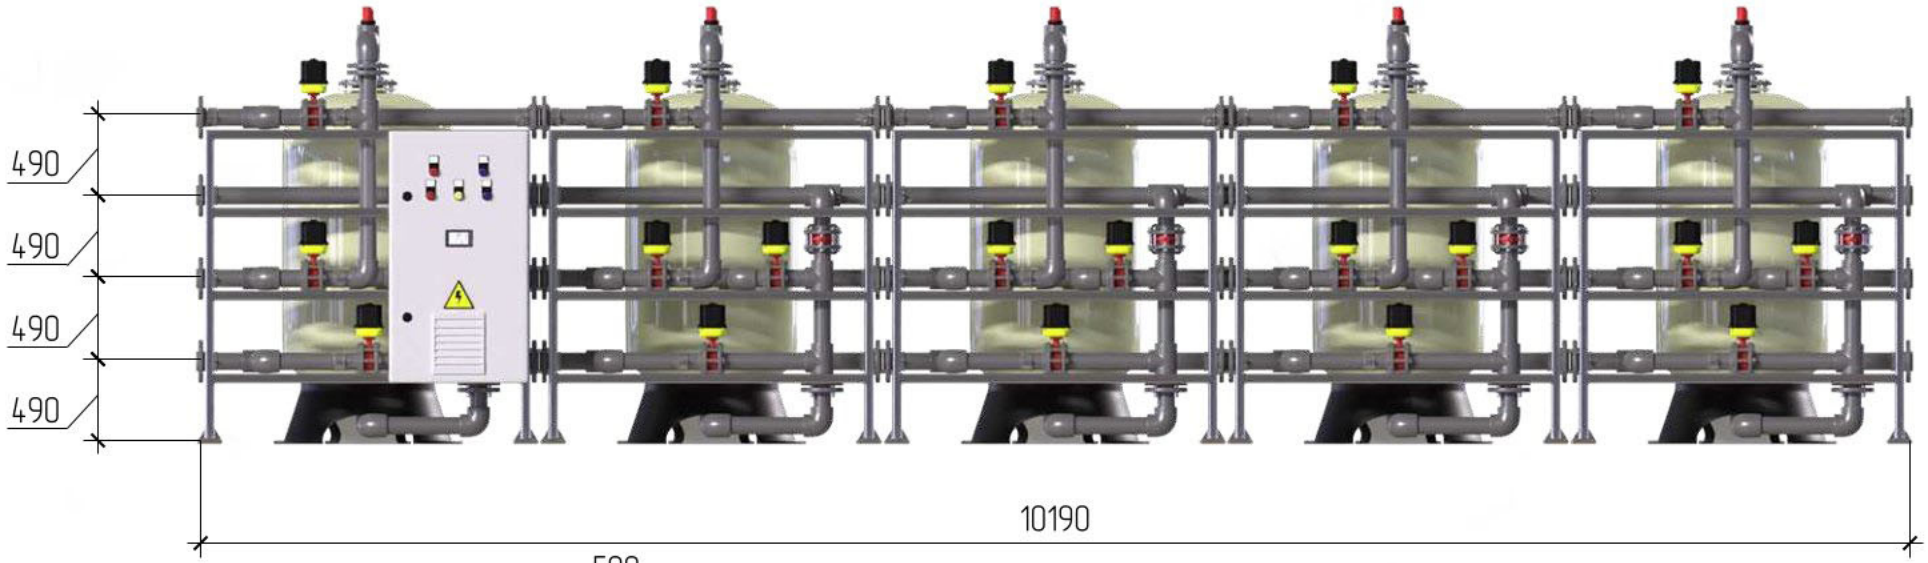


Исходная вода
DN100 PN10

Очищенная вода
DN100 PN10

Дренажная вода
DN100 PN10

Подача промывной воды
DN100 PN10

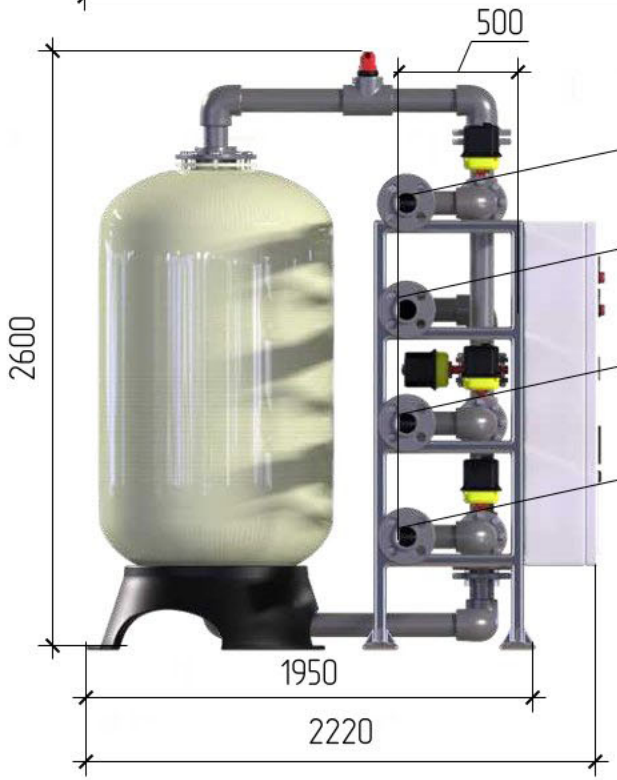* Размеры являются приблизительными и могут изменяться в зависимости от технологии, оборудования и особенностей помещения

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Габаритный Чертеж | |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | | |
| Разраб. | | | | | Станция сорбционной очистки воды | Лит. / Масса / Масштаб |
| Пров. | | | | | | |
| Т.контр. | | | | | | Лист / Листов 1 |
| Н.контр. | | | | | ПВО – 05FC01–S–XI–Z–JSSSAR | ООО НПЦ ПромВодОчистка |
| Утв. | | | | | | |

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.