

Перв. примен.

Справ. №


Подп. и дата

И-ф. № докл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

И-ф. № подл.

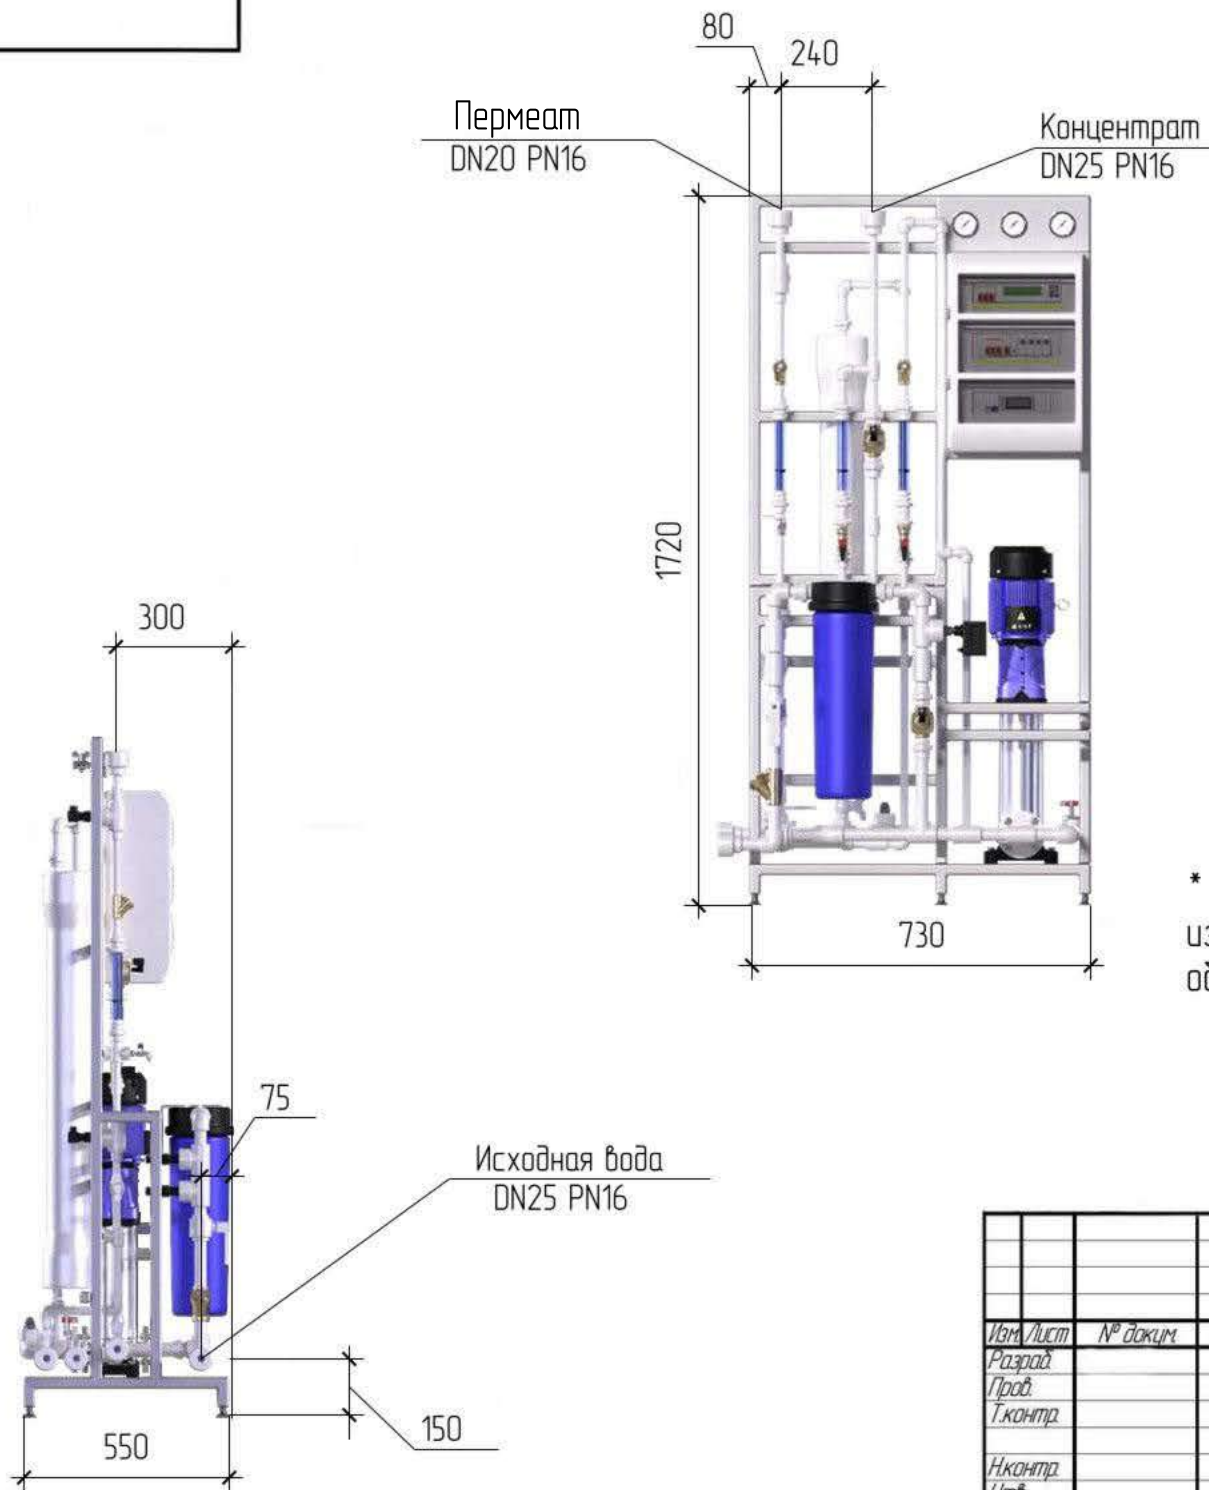

* Размеры являются приблизительными и могут изменяться в зависимости от технологии, оборудования и особенностей помещения

				Габаритный Чертеж			
Изм./Лист	№ док-м.	Подп.	Дата	Типовая установка обратного осмоса производительностью 0,25 м3/ч	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.							
Проб.					Лист	Листов	1
Т.контр.							
И.контр.				ПВО-RO-0,25			
Утв.							ООО НПЦ ПромВодоочистка

Копировал

Формат А3