

Перв. примен.

Справ. №


Подп. и дата

И-ф. № докл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

И-ф. № подл.

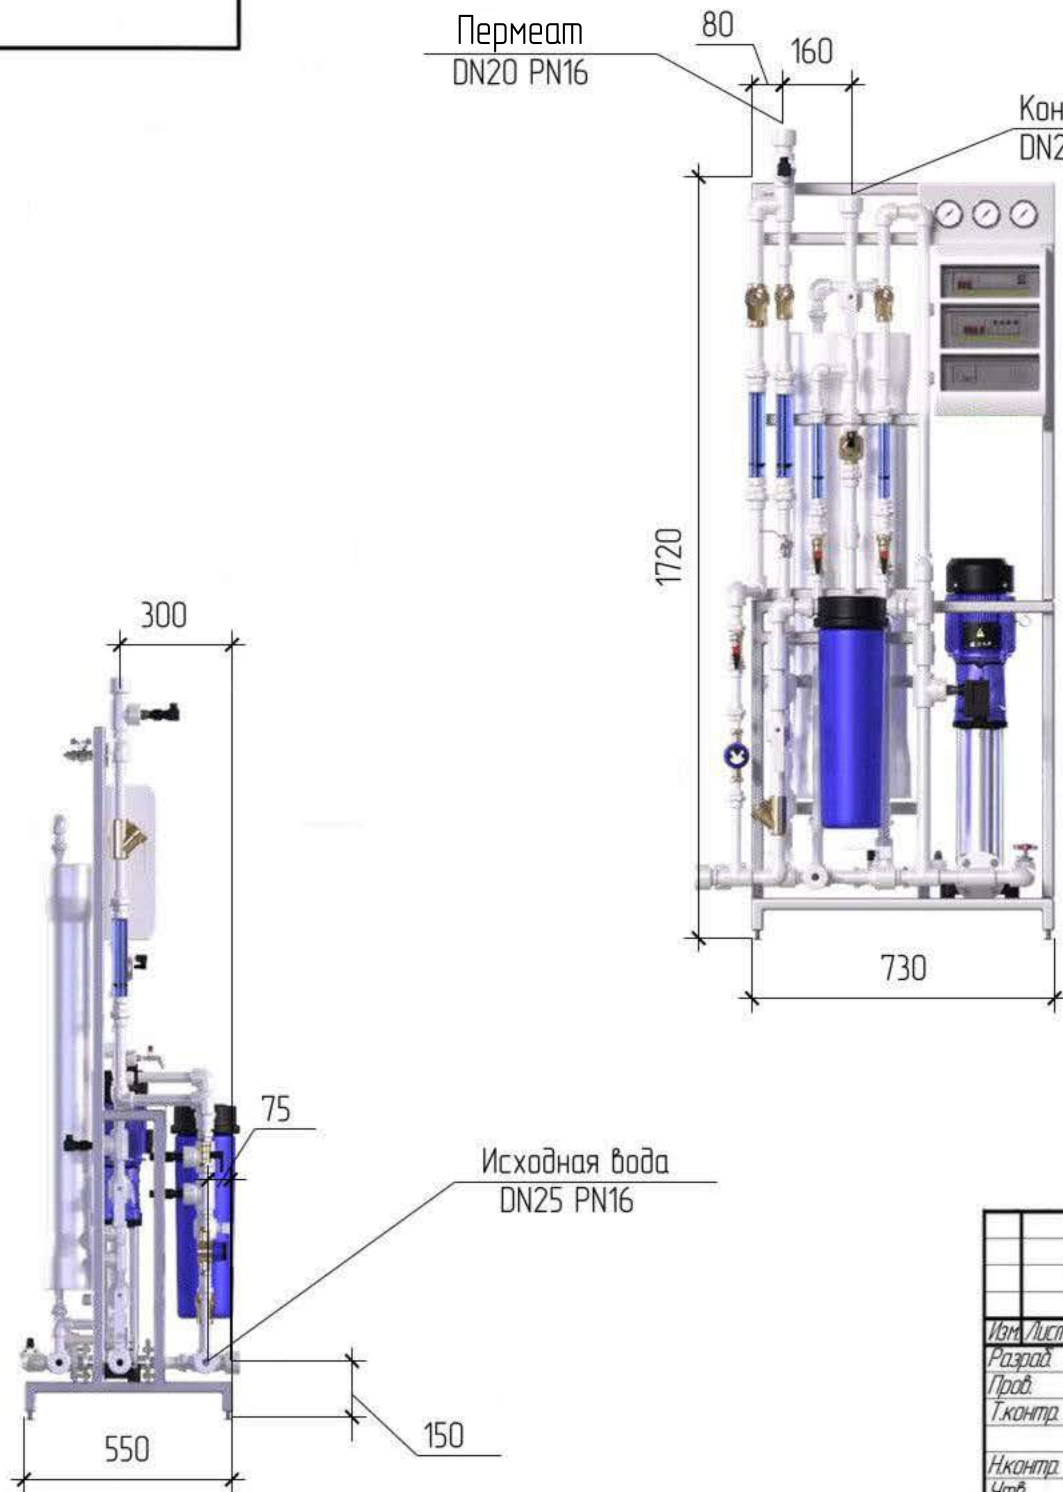

* Размеры являются приблизительными и могут изменяться в зависимости от технологии, оборудования и особенностей помещения

				Габаритный Чертеж			
Изм/Лист	№ док-м.	Подп.	Дата	Типовая установка обратного осмоса производительностью 0,5 м ³ /ч	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.							
Проб.					Лист	Листов	1
Т.контр.					ПВО-RO-0,5-Б3		
И.контр.					ООО НПЦ ПромВодочистка		
Утв.					Копировал		
					Формат А3		